




Jelmagyarázat:




Meglévő közvilágítási földkábel hálózat

Megmaradó közvilágítási földkábel
Áthelyezendő ALO típusú közvilágítási oszlop és bontandó közvilágítási lámpatest

H-TERV 2002 Kft. 4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. Tel: 30/3835-245		
Megbízó: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	Tervszám: H-T6/2-2017	Dátum: 2017.10.hó
Terv tárgya: Hajdúhadház Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítésére (Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozó elektromos kiviteli terve		
Szakág: Elektromos	Méretarány: M= 1:500	Terv fajta: Kiviteli
Részművelet: közvilágítás bontás Helyszínrajz	Rajzsám: E-1/B.	
Felelős Tervező: Hajdu Bálint EN-T/09-0402 <i>Hajdu Bálint</i>		Tervező:

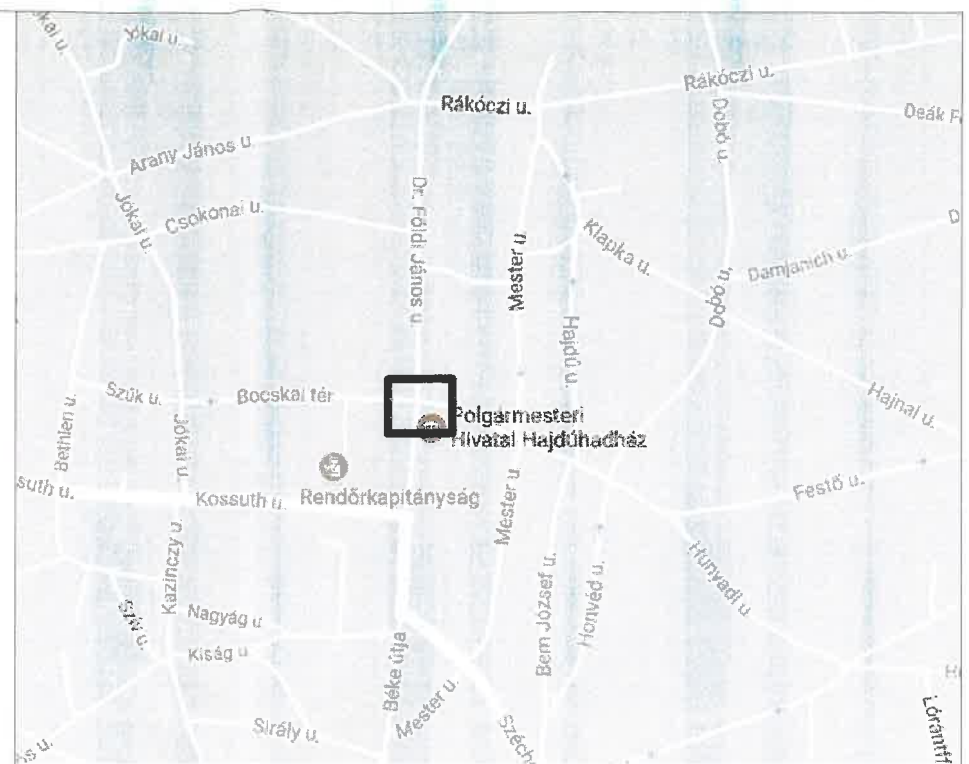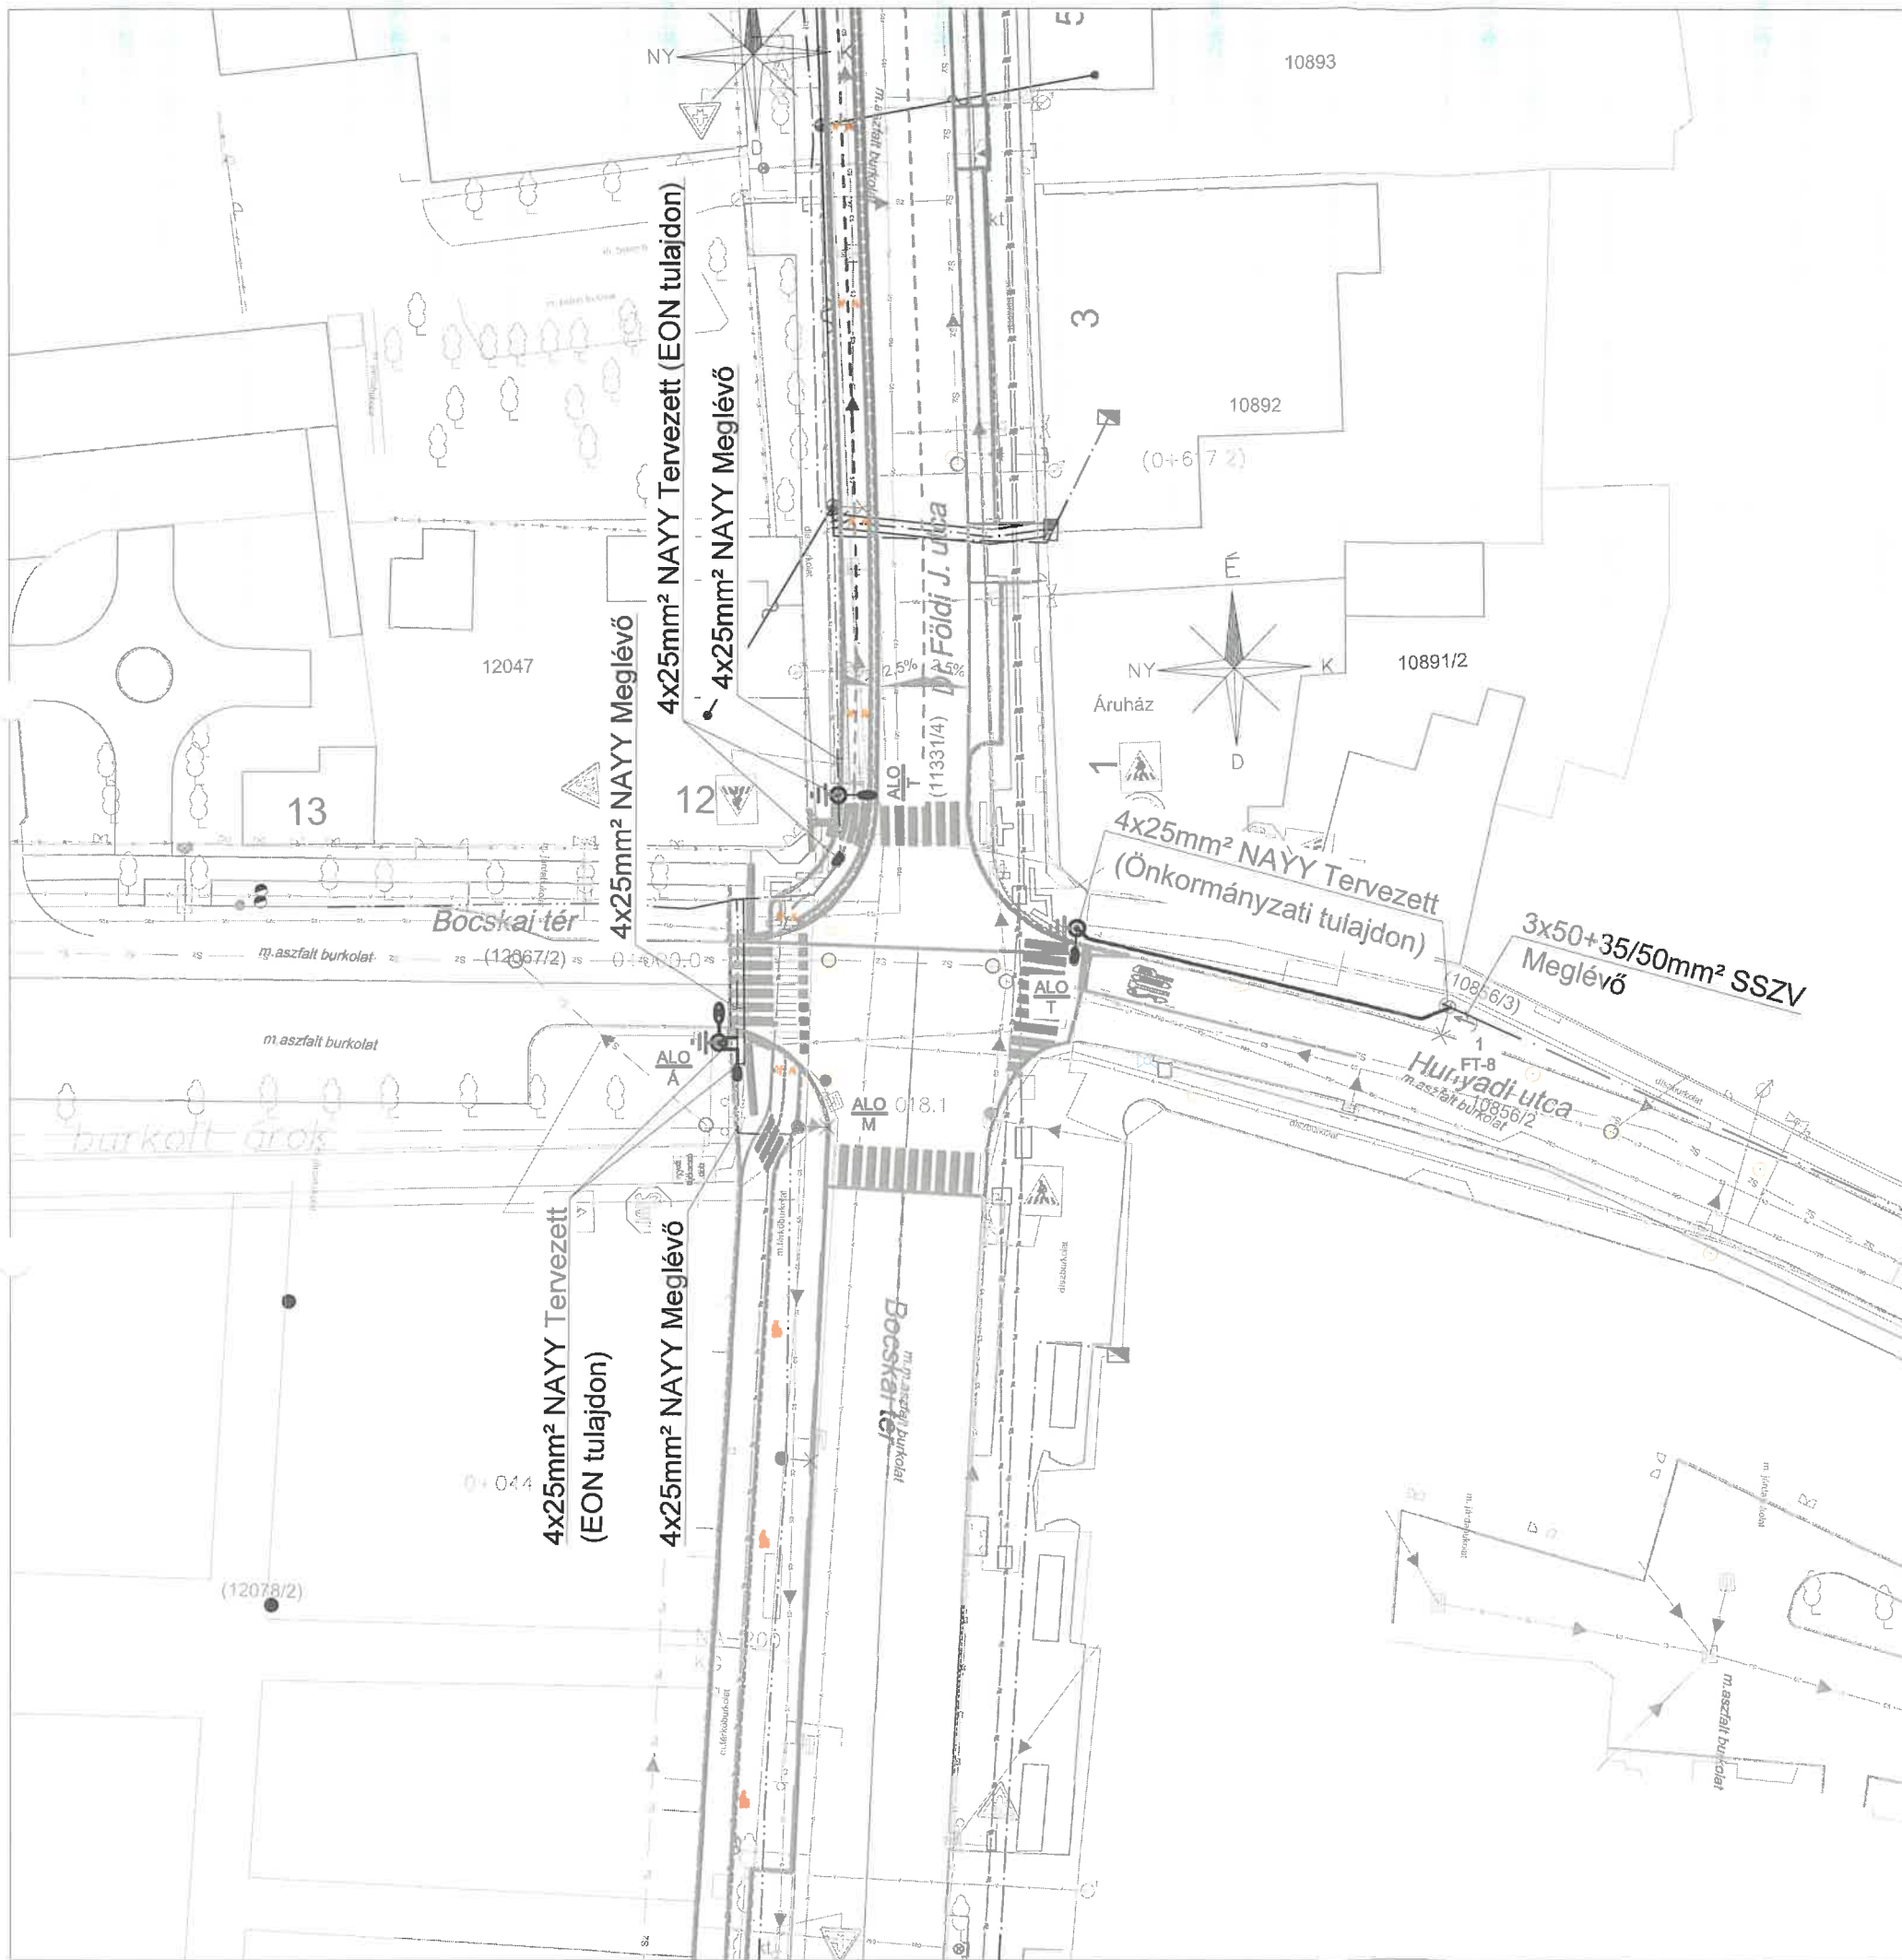

Jelmagyarázat:

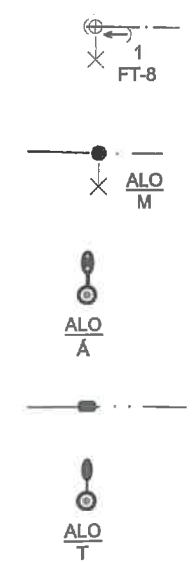


- Meglévő 0,4kV-os szabadvezetékes hálózat és közvilágítási lámpatest
- Meglévő közvilágítási földkábeles hálózat
- Áthelyezendő ALO típusú közvilágítási oszlop és tervezett HOFEKA PANEKA(150W) típusú közvilágítási lámpatest
- Tervezett 1kV-os kábelösszekötő szerelvény és 4x25mm² NYY típusú közvilágítási földkabel
- Tervezett ALO típusú közvilágítási oszlop AVK Velence típusú lámpakar és HOFEKA PANEKA (150W) típusú közvilágítási lámpatest

Tervezett nyomvonalhossz:
4x25mm² NYY: 35,0m

H-TERV 2002 Kft. 4030		
Debrecen, Búzavirág u. 7. Tel: 30/3835-245		
Megbízó: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	Tervszám: H-T6/2-2017	Dátum: 2017.10.hó
Terv tárgya: Hajdúhadház Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítésére (Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozó elektromos kiviteli terve		
Szakág: Elektromos	Méretarány: M= 1:500	Terv fajta: Kiviteli
Részművelet: közvilágítás létesítése Helyszínrajz	Rajzsám: E-1/T.	
Felelős Tervező: Hajdu Bálint EN-T/09-0402		Tervező:



Jelmagyarázat:



Meglévő közvilágítási földkábeles hálózat



Tervezett 1kV-os kábelösszekötő szerelvény és 4x25mm² NAYY típusú földkabel



Tervezett ALO típusú közvilágítási oszlop AVK Velence típusú lámpakar és HOFEKA PANEKA (150W) típusú közvilágítási lámpatest

Tervezett nyomvonalhossz:
4x25mm² NAYY: 6,0m



H-TERV 2002 Kft. 4030
Debrecen, Búzavirág u. 7. Tel: 30/3835-245

Megbízó: Hajdúhadház Város Önkormányzata
4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Tervszám:
H-T6/2-2017

Dátum:
2017.10.hó

Terv tárgya: Hajdúhadház Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítésére
(Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozó elektromos kiviteli terve

Szakág: Elektromos

Méretarány:
M= 1:500


Terv fajta:
Kiviteli

Részművelet: közvilágítás létesítése Helyszínrajz


Rajzsám:
E-2.

Felelős Tervező: Hajdu Bálint
EN-T/09-0402

Tervező:

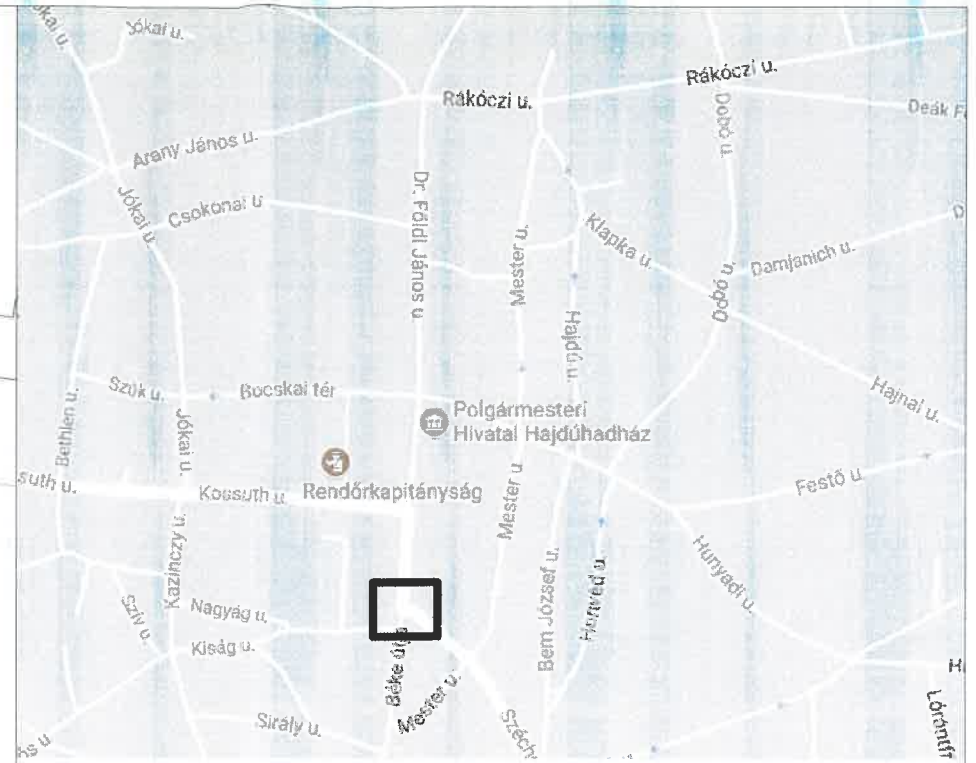

Jelmagyarázat:



Meglévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat.
Bontandó közvilágítási lámpatest (100W)
Tervezett HOFEKA CLAUDIA ST (150W) típusú közvilágítási lámpatest

Tervezett ALO típusú közvilágítási oszlop AVK Velence típusú lámpakar és HOFEKA PANEKA (150W) típusú közvilágítási lámpatest

Tervezett nyomvonalhossz:
4x25mm² NAYY: 20,0m

H-TERV 2002 Kft. 4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. Tel: 30/3835-245			
Megbízó: Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1.		Tervszám: H-T6/2-2017	Dátum: 2017.10.hó
Terv tárgya: Hajdúhadház Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítésére (Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozó elektromos kiviteli terve			
Szakág: Elektromos	Méretarány: M= 1:500	Terv fajta: Kiviteli	
Részművelet: közvilágítás létesítés Helyszínrajz		Rajszám: E-3.	
Felelős Tervező: Hajdu Bálint EN-T/09-0402			Tervező: