



Feszültség: 3*400/230V 50Hz
Érintésvédelem: TN-S (Nullázás) + ÁVK
Elosztó: 36M sülly, maszkolva, feltárolva

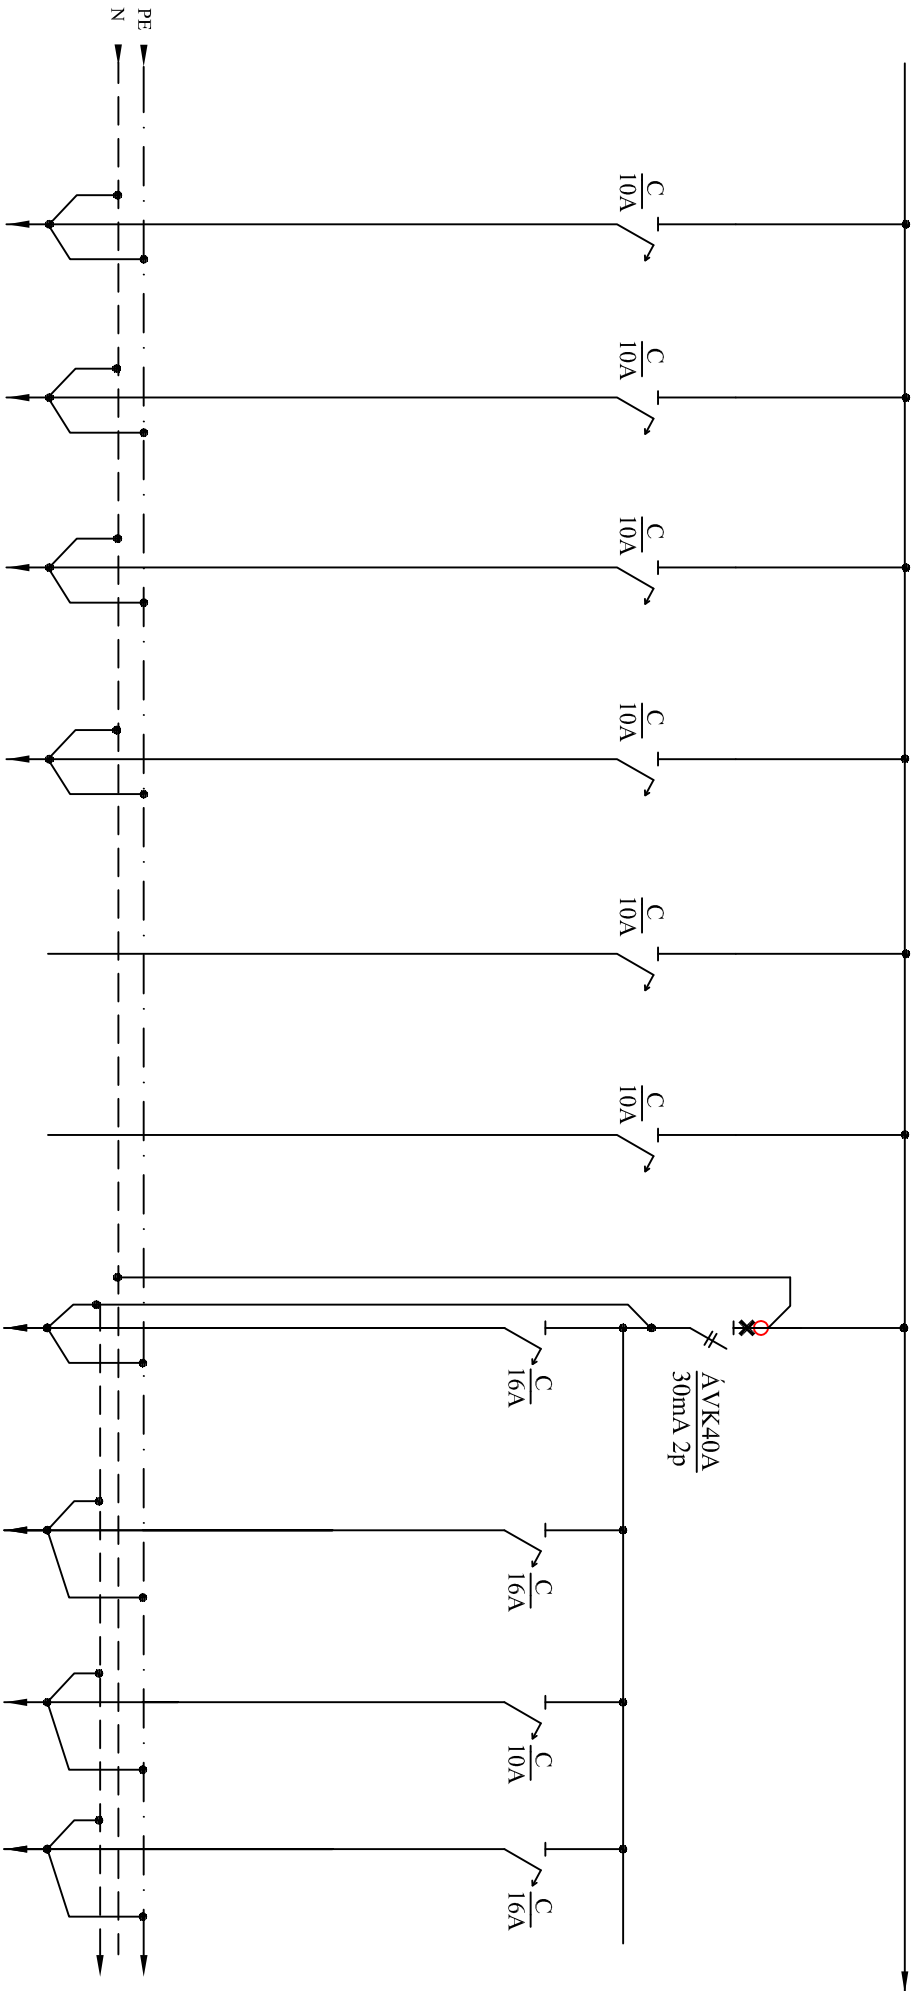

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------|------------------|----------|
| Létesítésszám | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Megnevezés | Exit világítás | Gyerekszoba világítás | Tornaszoba világítás | Öltöző, közl. világítás | Tartalék | Tartalék | Vápa fűtés | Külter dugalj | Külter világítás | Tartalék |
| Teljesítmény [kW] | | | | | | | | | | |
| Vezeték | Típus | 3xNYM-J | NYM-J | NYM-J | NYM-J | | NYM-J | NYM-J | NYM-J | |
| | Ker. [mm2] | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|----------|------------------|
|  | Kiviteli terv | | Tervező | | Dátum | Munkaszám: |
| | Terv megnevezés: | | Megrendelő: | | 2020.06. | Rajzsám: GE-5 |
| | Városi Bölcsőde bővítés | | Hajdúhadházi Város Önkormányzata | | | |
| | 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/a. | | 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. | | | |
| | Rajz tárgya: | | Lépték | | | |
| "V-1" jelű elosztó egyvonalas kapcsolási rajz | | Déli Attila V 09-0455 VN 09-50224 | | Oldalszám: 2/2. oldal | | |