


Feszültség: 3*400/230V 50Hz
Érintésvédelem: TN-S (Nullázás) + ÁVK
Elosztó: 36M sülly, maszkolva, feltárolva

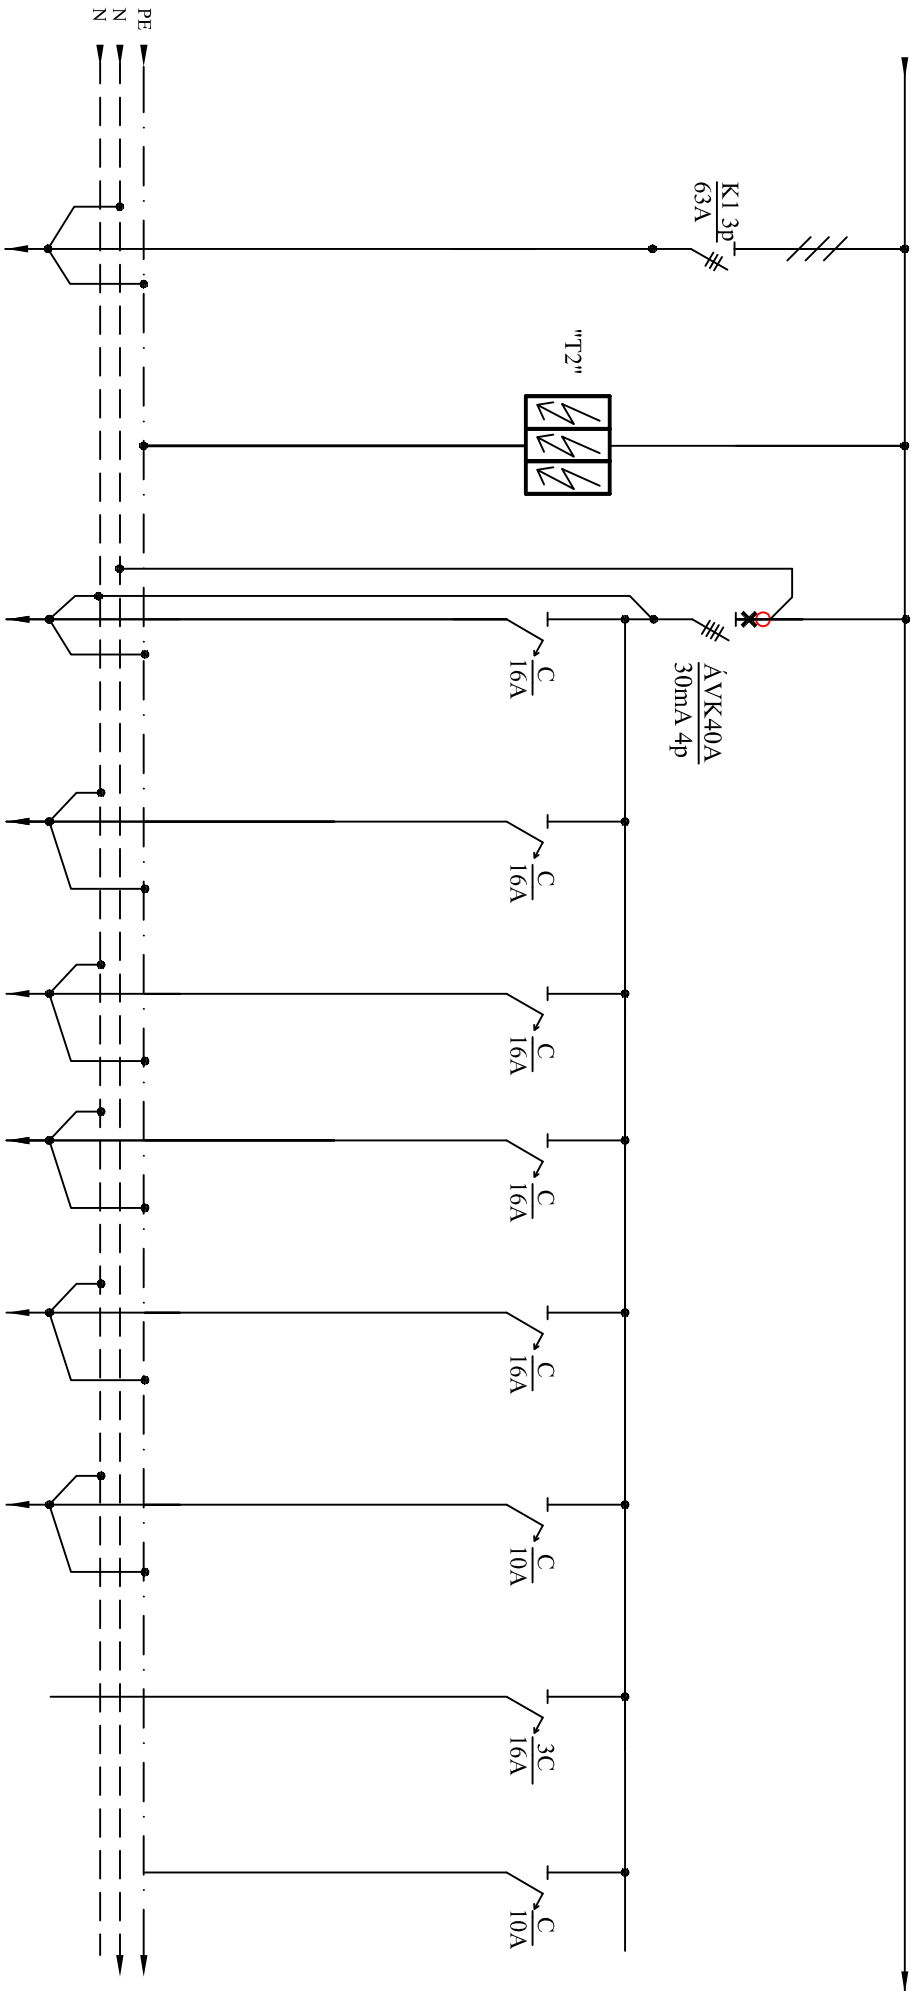

Légházszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Betép: V-F-ből	Tűlfesz.véd.	Gyerekszoba 1 dugalj	Gyerekszoba 2 dugalj	Tomaszoba dugalj	Ölöző, küzl. dugalj	Vizes blokk dugalj	Vizes blokk világítás	Tartalék	Tartalék
Teljesítmény [kW]										
Tipus	MT		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J		
Vezeték	Ker. [mm2]	5x6	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5		

<div>Kiviteli terv</div> <div></div>	Terv megnevezés:		Megrendelő:	Munkatárs	Tervező	Dátum	Munkaszám:
	Városi Bölcsőde bővítés 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/a.						
	Rajz tárgya: "V-1" jelű elosztó egyvonalas kapcsolási rajz		Lépték				